
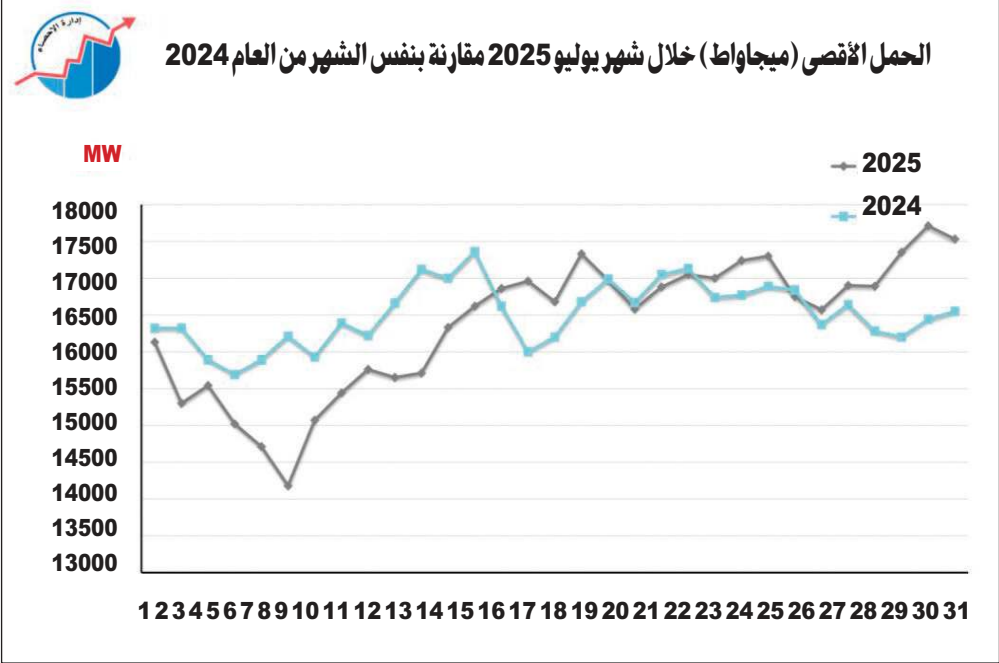


وزارة الكهرباء تضع في توقعاتها نسبة 7٪ زيادة طبيعية بسبب التوسع العمراني والمشاريع التنموية

الصيانة والترشيد خفضا نسبة الزيادة السنوية للاستهلاك إلى 0,4٪ فقط

■ إنجاز كبير يصب في مصلحة الشبكة والحمل الأقصى 17710 ميغاواط سجل آخر يوليو ■ الإجراءات الفنية والترشيدية خفضت الفارق بين الأحمال القصوى للصيف الحالي والماضي إلى 70 ميغاواط

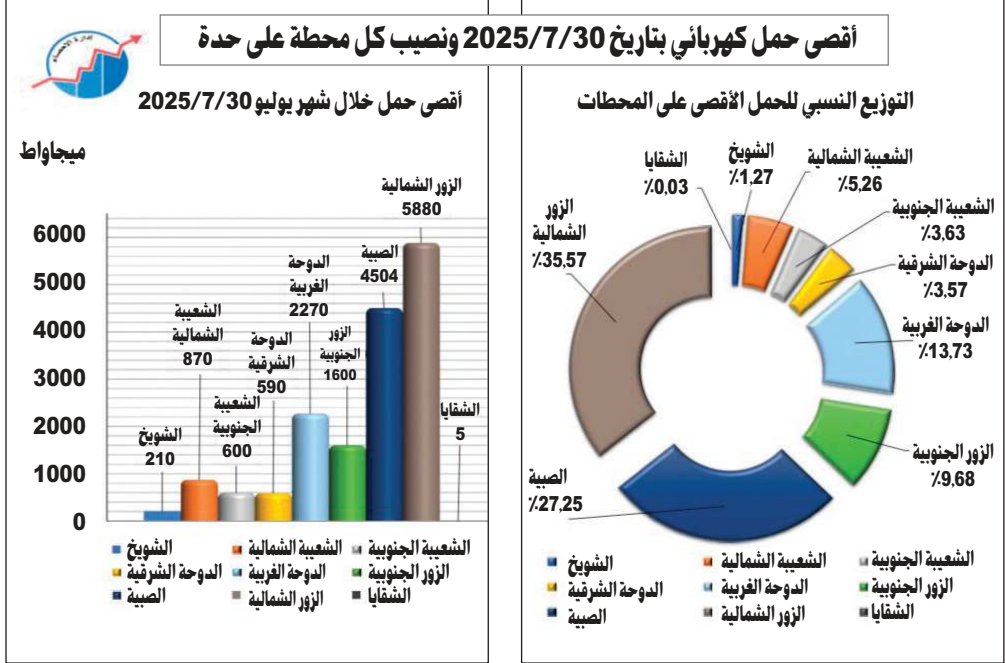

دارين العلي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الإجراءات والسياسات لحماية الشبكة الكهربائية ورفع أداؤها والتي اتبعت خلال الصيف الجاري، سواء فنيا أو من النواحي الترشيديّة، أدت إلى خفض نسبة زيادة الاستهلاك السنوي إلى 0,4٪ فقط بعد أن كانت تبلغ حوالي 6 إلى 7٪.

وأوضحت المصادر أن الوزارة عادة ما تضع في اعتباراتها زيادة سنوية على الاستهلاك تصل إلى 7٪ وهي زيادة طبيعية نتيجة التوسع العمراني والمشاريع التنموية، إلا أن الحمل الأقصى الذي سجل حتى الآن ويبلغ 17710 ميغاواط، وتم تسجيله في نهاية يوليو الماضي كان يفارق 70 ميغاواط فقط عن العام الماضي، حيث سجلت الأحمال القصوى 17640 ميغاواط أي بزيادة 0,4٪ فقط.

إجراءات الترشييد

ولفتت المصادر إلى أن جميع

الربط الخليجي ولم يتم اللجوء إلى القطع المبرمج إلا فيما ندر، مؤكدة استمرار الإجراءات المتبعة خلال الموسم المقبل في ظل التوقعات بزيادة طبيعية لنسب الاستهلاك.

جودة وكفاءة الشبكة وإيصال الخدمة للمستهلكين دون انقطاع. وأوضحت أن خفض نسب الزيادة إلى 0,4٪ هو إنجاز كبير، إذ استطاعت الوزارة تغطيته من خلال الإنتاج المتوافر وبمساعدة

على ما هي عليه، وأكدت المصادر استمرار هذه الإجراءات والسياسات التي اتبعت خلال الصيف الجاري إلى الموسم الشتوي أي خلال موسم الصيانة لما لها من أهمية في الحفاظ على

الذروة بالنسبة للوزارة ينتهي في منتصف إلى نهاية شهر سبتمبر، إلا أن استمرار اتباع الإجراءات واستقرار درجات الحرارة من شأنها المحافظة على استقرار نسب الاستهلاك

الزيادة في الاستهلاك. استقرار نسبي

ورجحت المصادر الارتفاع في الحمل الأقصى عن ما تم تسجيله حتى الآن بالرغم من أن موسم

وزارت التربة والأوقاف، وكذلك الترتيبات مع المصانع والحملات الترشيديّة في المؤسسات الخاصة والمنشآت السكنية كما ايقاف أنشطة التعدين المخالفة أدت جميعها إلى خفض نسب

هذه الإجراءات والسياسات التي تتلخص بعمليات الصيانة والأعمال الفنية التي تطول الشبكة، وبالإجراءات الترشيديّة، سواء في الجهات الحكومية وفي مقدمتها منشآت

«الكهرباء» تدرج «تطوير نظم رصد الانبعاثات» و«مكافحة المخلفات» ضمن خطتها في محطات الإنتاج

دارين العلي

أدرجت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضمن خطتها للسنة الحالية عدداً لطرح مناقصة محدودة لتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الرصد والمراقبة لجودة الهواء في المحطات، وذلك ضمن توجهها لتطوير وتركيب نظام رصد الانبعاثات المستمرة من جميع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وربطها مع نظام معلومات الرقابة البيئية في الدولة cems. ومن المقرر طرح المناقصة وفق مصادر من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة أمام

الشركات المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال للتنافس وتقديم العطاءات واتخاذ قرار الترسية على الأفضل مالياً وفنياً وفقاً للوائح والقوانين. وأوضحت المصادر أن المناقصة تعد خطوة نحو الحفاظ على البيئة من الانبعاثات التي قد تنتج عن أدخنة المحطات وضمان جودة الهواء وفق المعدلات والقياسات التي حددتها الهيئة العامة للبيئة.

وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن توجه الوزارة إلى الاستعانة بإحدى الشركات لتقديم خدمات لوجستية لمكافحة المخلفات والكائنات

البحرية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، موضحة أن الوزارة من المقرر أن تطرح مناقصة لهذا الغرض خلال السنة المالية الحالية. وأوضحت أن الهدف من المناقصة القيام بمكافحة المخلفات والكائنات البحرية وظاهرة انتشار قناديل البحر وطحالب البحر ومخلفات السفن الثقيلة من الدخول في قنوات مأخذ مياه البحر في المحطات وإمكانية تقليل الانسكابات الزيتية التي تأتي من البحر خلال تركيب الحواجز وتوفير معدات سحب الزيت وتوفير آليات لنقل المخلفات.



مبنى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

مَشَارِكُ الْعَزَاءِ

الانباء

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلتي
البحر والمذن الكرام

لوفاة فقيدتهما المغفور لها بإذن الله تعالى
هيا شهاب أحمد البحر
زوجة/ عبدالله عيسى المذن

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

انا لله واليه المرجع

مَشَارِكُ الْعَزَاءِ

الانباء

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة الناصر الكرام

لوفاة فقيدها المغفور له بإذن الله تعالى

عبدالله محمد صالح ملا حسن الناصر

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

انا لله واليه المرجع