

وزير الكهرباء شكر المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والخاصة على تعاونهم في الترشيد مما أسهم في استقرار الشبكة

صبح المخيزيم: الحمل الكهربائي الأقصى يواصل الانخفاض للعام الثاني على التوالي رغم الظروف الاستثنائية

- المنظومة الكهربائية سجلت انخفاضا بـ 70 ميغاواط مقارنة بصيف 2025 البالغ 17,610 ميغاواط
- أحمال كهربائية جديدة تضاف على الشبكة الكهربائية دون ارتفاع الحمل الأقصى
- التفاعل المجتمعي مع حملة «وفر» أسهم في خفض الطلب خلال الذروة وتعزيز ثقافة الترشيد
- الكوادر الوطنية حافظت على استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء واستمرارية الخدمة بجهودهم المتواصلة

والخاص، تمهيدا لتنفيذها. وأوضح المخيزيم أنه «في الوقت الذي تنتهي اليوم، فترة تقليص وتخفيض خطوط إنتاج المصانع لتخفيف الأحمال الكهربائية، التي بدأت إجراءاتها في 14 مايو الماضي، انطلق الموسم الدراسي في وزارة التربية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الاستعدادات لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المدارس والمنشآت التعليمية».

وأعرب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بالغ تقديره للكوادر الوطنية وجميع العاملين في الوزارة بمختلف المواقع والمحطات ومراكز المراقبة والتحكم والطوارئ، ممنأ ما بذلوه من جهود استثنائية وما أظهروه من تفان ومسؤولية في ظل الظروف التشغيلية غير الاعتيادية التي مرت بها البلاد، كما توجه بالشكر إلى المواطنين والمقيمين ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص على تعاونهم واستجابتهم لرسائل الترشيد، مؤكداً أن المحافظة على موارد الدولة واستدامتها مسؤولية وطنية مشتركة، وأن لكل مساهمة أفرا في تعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم استدامتها للأجيال القادمة.

والرسائل التوعوية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بما عزز ثقافة الاستخدام المسؤول للكهرباء والمياه ورسخ مفهوم المسؤولية المشتركة في المحافظة على موارد الدولة. وشدد د.صبح المخيزيم على أن نتائج موسم صيف 2026 تؤكد أن ترشيد الاستهلاك لم يعد مجرد جانب توعوي، بل أصبح عنصراً رئيسياً مكملاً لخطط الدولة في تعزيز أمن واستدامة منظومة الكهرباء والمياه، وأن استمرار هذه النتائج يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وترسيخ الممارسات الرشيدة على مدار العام.

وأكد المخيزيم أن الوزارة مستمرة بالتوازي في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة القدرات الإنتاجية للكهرباء والمياه، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يواكب الاحتياجات المستقبلية للدولة والنمو العمراني والسكاني والاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع الاستراتيجية باتت في مراحلها النهائية لدى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام

الحمل الكهربائي الأقصى خلال السنوات من 2019 إلى 2026 ونسبة الزيادة/النقصان السنوية للطلب على الطاقة الكهربائية			
السنة	الحمل الكهربائي الأقصى (ميغاواط)	مقدار الزيادة/النقصان السنوي للحمل الكهربائي الأقصى (ميغاواط)	نسبة الزيادة/النقصان السنوية
2019	14,420	↑ 510	3,67٪
2020	14,960	↑ 540	3,74٪
2021	15,670	↑ 710	4,75٪
2022	16,180	↑ 510	3,25٪
2023	16,940	↑ 760	4,70٪
2024	17,640	↑ 700	4,13٪
2025	17,610	↓ 30	-0,17٪
2026	17,540	↓ 70	-0,40٪

الزمنية المقررة، وتأثرت أعمال صيانة عدد من الوحدات، التي استكملت تدريباً حتى نهاية شهر أغسطس. وعلى الرغم من هذه الظروف التشغيلية غير الاعتيادية وما نتج عنها من أضرار فنية وخروج وحدات الكهرباء، حيث طالت عدداً من محطات إنتاج القوى الكهربائية وتقطير المياه وخزانات اللوقود والخطوط الهوائية، وأدت إلى خروج عدد من وحدات التوليد ومكونات المنظومة عن الخدمة وتأثر بعض القدرات الإنتاجية والتشغيلية.

وبين المخيزيم أن تداعيات تلك الظروف امتدت كذلك إلى برامج الصيانة الدورية والوقائية، حيث تعذر تنفيذ بعض الأعمال وفق الجداول

ساعة واحدة، إلى جانب إيقاف العمل في المصانع خلال أوقات الذروة، إضافة إلى تنفيذ الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه (وفر)، وجهودها الإعلامية والتوعوية لتعزيز ثقافة الترشيد وخفض الاستهلاك، ممثلاً تعاون المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والخاصة، ووسائل الإعلام، الذي أسهم في دعم إدارة الأحمال الكهربائية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت بصورة فاعلة في خفض الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة، بما دعم استمرارية الخدمة وقدرة الشبكة على تلبية احتياجات الدولة خلال الفترات الأعلى استهلاكاً.

وأشار المخيزيم إلى أن

بإجمالي 2,078 ميغاواط من صيف 2024 حتى صيف 2026. وعلى الرغم من ذلك، كان الحمل الكهربائي الأقصى في صيف 2026 أقل من مستوياته المسجلة في صيفي 2024 و2025، بما يؤكد أثر الجهود المبذولة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أنماط الاستهلاك، لاسيما خلال فترات الذروة.

وأكد المخيزيم أن الإجراءات التي اتخذت لإدارة الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف أسهمت بشكل مباشر في تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خاصة خلال فترات الذروة، وبأني من ضمنها تقليص ساعات العمل في الجهات الحكومية لمدة




د. صبيح المخيزيم

دارين العلي

كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم عن أن المنظومة الكهربائية في دولة الكويت أنهت موسم صيف 2026 بتسجيل حمل كهربائي أقصى بلغ 17,540 ميغاواط، بانخفاض قدره 70 ميغاواط مقارنة بصيف 2025 والبالغ 17,610 ميغاواط. ليواصل الحمل الكهربائي الأقصى الانخفاض للعام الثاني على التوالي. وأوضح المخيزيم أن هذا المؤشر يأتي امتداداً للتحول الذي بدأ في صيف 2025، حين سجل الحمل الكهربائي الأقصى انخفاضاً للمرة الأولى مقارنة بعام 2024 الذي بلغ 17,640 ميغاواط، وهو ما يعكس اتجاهها إيجابياً في كفاءة الاستهلاك، رغم استمرار التوسع العمراني والسكاني والاقتصادي ودخول أحمال كهربائية جديدة إلى الشبكة. وأوضح أن الأحمال الكهربائية المضافة نتيجة إيصال التيار الكهربائي للمرافق الجديدة بلغت:

– 1,059 ميغاواط خلال الفترة من صيف 2024 حتى صيف 2025.

– 1,019 ميغاواط خلال الفترة من صيف 2025 حتى صيف 2026.

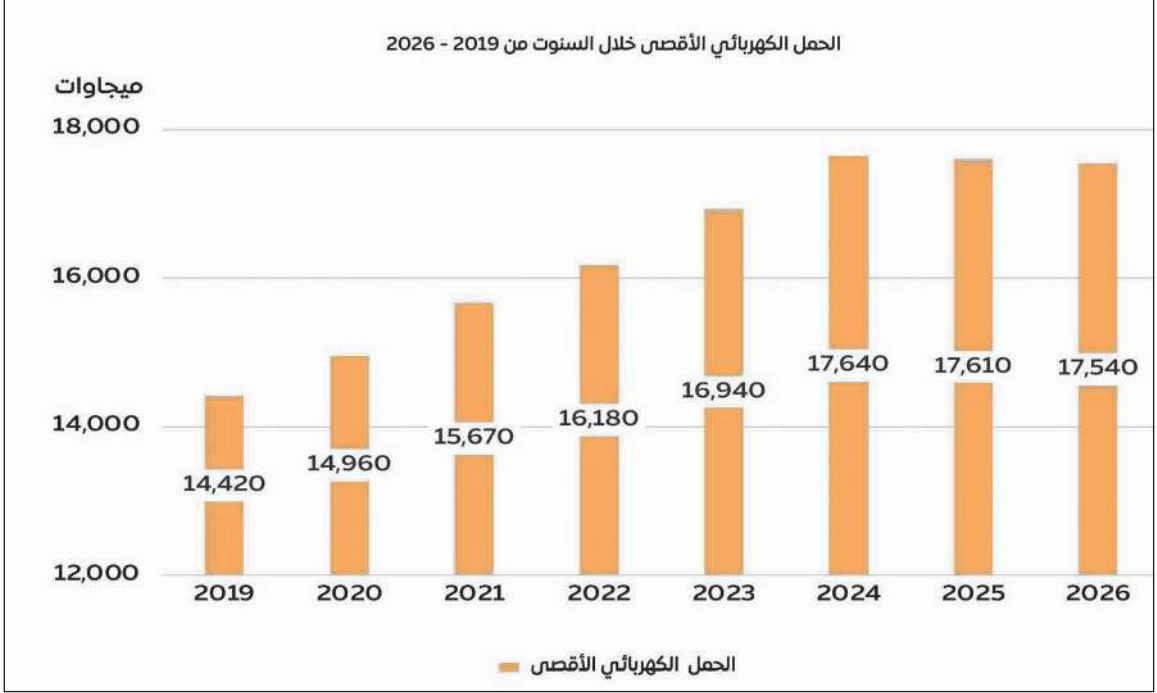

الإتحاد الكويتي للأغذية
KUWAIT FOOD UNION

دعوة

اجتماع الجمعية العمومية العادية
للاتحاد لعام 2026

يسر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للأغذية دعوة السادة أعضاء الاتحاد لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لعام 2026 م، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2026/9/30 م في تمام الساعة 9:30 التاسعة والنصف صباحاً، بمقر الاتحاد - بمنطقة الري - شارع مطلق عباس المناور.

والتي كان مقرراً عقدها بتاريخ 2026/3/25 م وتأجلت بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله محمد سعود البعيجان

«التطبيقي» تفتح باب التقديم لطلبات وقف القيد والانسحاب الكلي من المقررات

أعلنت عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب التقديم الإلكتروني لطلبات وقف القيد والانسحاب الكلي من المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026/2027.

وأوضحت العمادة أن استقبال الطلبات يستمر حتى الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، وذلك إلكترونياً وفق الإجراءات المعمدة.

ودعت الطلبة الراغبين في تقديم طلبات وقف القيد أو الانسحاب الكلي من المقررات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، والتقديم من خلال النظام الإلكتروني، مع ضرورة الإبقاء على «الباركود» الموجود في الإعلان السابق بالطريقة ذاتها للاستفادة من الخدمة وتقديم الطلبات.

وأكدت العمادة أهمية الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لاستقبال الطلبات، تفادياً لفوات الموعد المقرر للتقديم.

شركة العماد الأهلية للتجارة العامة ذ.م.م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر السيد / الممثل القانوني لشركة العماد الأهلية للتجارة العامة دعوة السادة الشركاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة بنود محضر الاجتماع وهي:

- 1- تغيير بند الإدارة من السيدة/ صالحة سعد عبدالله إلى السيد/ سعود عبدالله عضيبي سعد.
- 2- تغيير مسمى الشركة من شركة العماد الأهلية للتجارة العامة /أحمد محمد مطلق العتيبي وشركاه إلى شركة العماد الأهلية لإنتاج الإسمنت البورتلاندي.

وذلك بمقر الشركة الكائن في الفحيحيل - قطعة 11 - شارع مكة - مجمع العنود - الدور 2 - مكتب 301 - وذلك يوم السبت الموافق 2026/9/26 الساعة الواحدة ظهراً.

وتقبلوا وافر الاحترام

الممثل القانوني لشركة العماد الأهلية

هيئة ذوي الإعاقة تطلق هويتها البصرية الجديدة

ندى ابونصر

أطلقت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هويتها البصرية الجديدة تحت شعار «رؤية جديدة لخدمة أفضل»، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير خدماتها وتعزيز مفهوم الشمولية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويجسد الشعار الجديد مختلف فئات الإعاقة تحت مظلة واحدة من خلال رموز بصرية مستوحاة من الهوية الوطنية الكويتية، بما يعبر عن التزام الهيئة بتقديم خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وترسيخ قيم الدمج والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

رؤية جديدة لخدمة أفضل.

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
THE PUBLIC AUTHORITY OF DISABILITY AFFAIRS

شعار واحد يجمع

فئات الإعاقة تحت مظلة واحدة

في إطار التزامه بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على صحة وسلامة أفراد المجتمع «دار الشفاء» يطلق مبادرة «عالقوة» تقديراً لجهود عمال الميدان

أطلق مستشفى دار الشفاء مبادرة «عالقوة» تقديراً لجهود عمال الميدان الذين يواصلون أداء أعمالهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الترطيب والوقاية من المخاطر المرتبطة بالحرارة، وتؤكد التزام «دار الشفاء» بصحة المجتمع، وإيمانه بأن مسؤوليته تجاه المجتمع لا تتوقف عند أبواب المستشفى، بل تمتد لتشمل كل فرد فيه.